

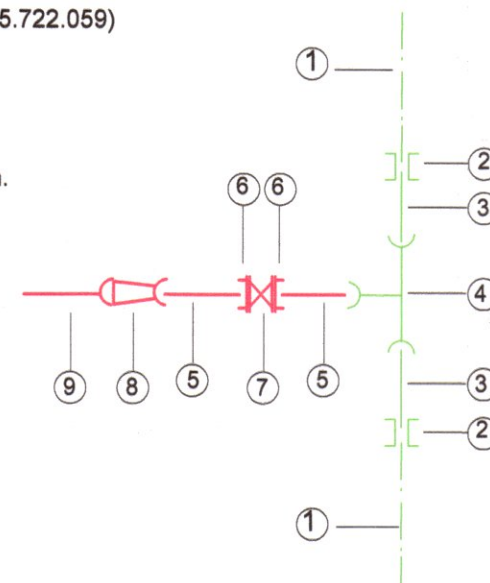


E 2

- 1 Cañería proyectada PVC DN75mm (Proc. n° 5.722.059)
- 2 CFD DN 65mm - Tol 68-85mm
- 3 Caño de PVC Cl 10 - D.Ext. 75mm
- 4 Ramal T PVC Cl 10 - D.Ext. 75x75mm 3 Ench.
- 5 Caño de PVC Cl 10 - D.Ext. 75mm a instalar
- 6 Adap.Brida P/PVC D.Ext.75mm
- 7 Valvula Comp.DN 65mm T/STD.
- 8 Reducción PVC CL 10 90 a75mm
- 9 Caño de PVC Cl 10 - D.Ext. 90mm a instalar

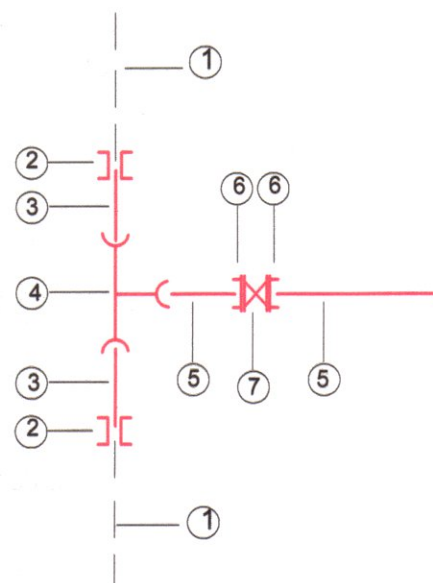

Croquis de Ubicación

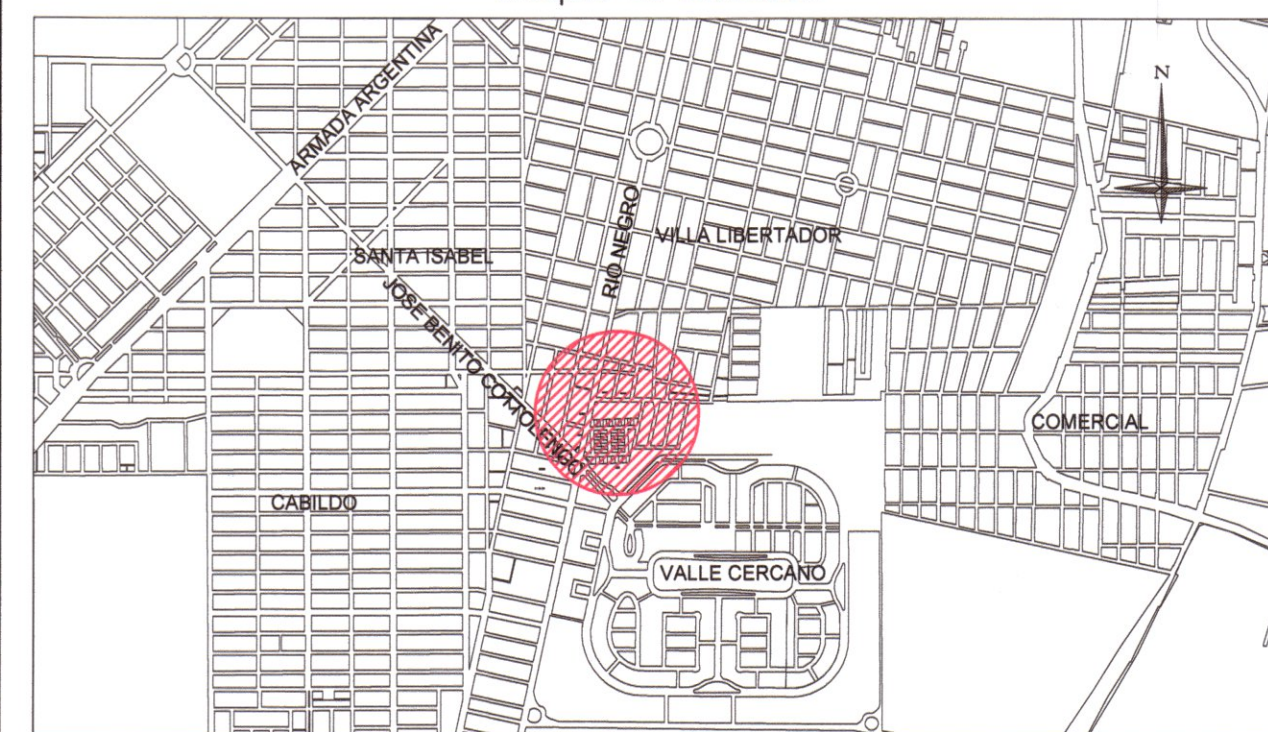

REFERENCIAS

- — — CAÑERÍA EXISTENTE
 — CAÑERÍA A INSTALAR
 - - - CAÑERÍA PROYECTADA ASENTAM. M. J. GONZALES (Proc. 5.722.059)

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELASTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 31 - Z: 15 - M: 001 -P: 020
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PeAD 25 mm CANTIDAD: 53
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VÁLVULAS: $\$65: 1$ $\$80: 1$ $\$100: 1$ $\$150:$
CANTIDAD DE HIDRANTES: 2
CANTIDAD DE DESAGÜES: 1
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS:
CANTIDAD DE LOTES: 55

- | | |
|-----------------------|--|
| RAMAL SIMPLE | |
| VÁLVULA | |
| VÁLVULA DE AIRE | |
| TAPÓN | |
| HIDRANTE | |
| TOMA PARA MOTOBOMBA | |
| CÁMARA DE DESAGÜE | |
| PUNTO MED. DE PRESIÓN | |

CAÑERÍA Ø 75 mm	276.50 mts.
CAÑERÍA Ø 90 mm	292.50 mts.
CAÑERÍA Ø 110 mm	mts.
TOTAL	569.00 mts.

ESTE PROYECTO INCLUYE LAS
OBRAS 553 Y 580

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351-4285400 - Int: 1000 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 89 Piso	Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera En Carácter de: Director Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 89 Piso	Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DN N°: 16.013.902 - Teléfono: 351-4285600 - Int: 1000 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 89 Piso

PLANO DE :

PROYECTO

OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA Bº VILLA LIBERTADOR
(ASENTAMIENTO MANANTIALES I)

OBRA OPCT Decreto 529/94

Visado:
Nombre:
Cargo:

Antecedente:
Proceso Nº 5.722.064

Fecha: Mayo 2021

	Plano N°: 1
--	-------------