
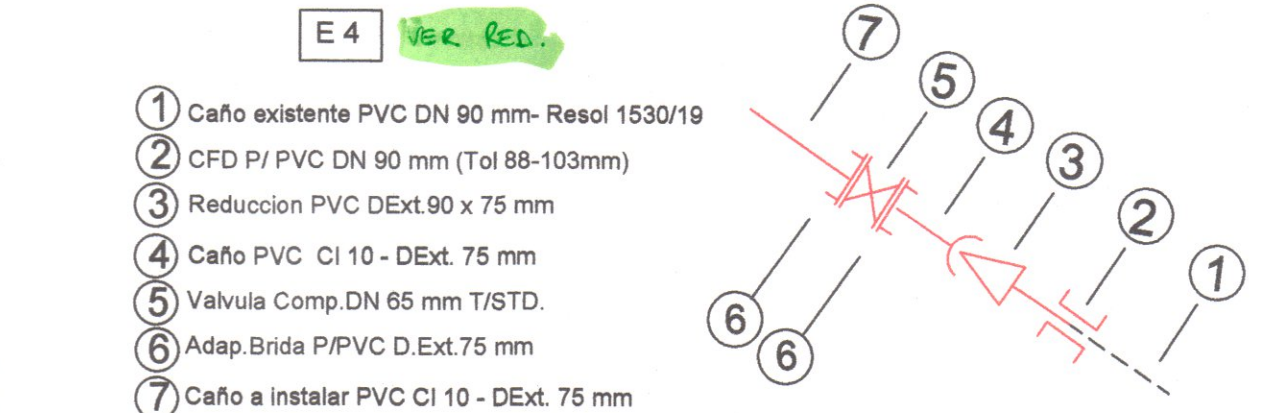
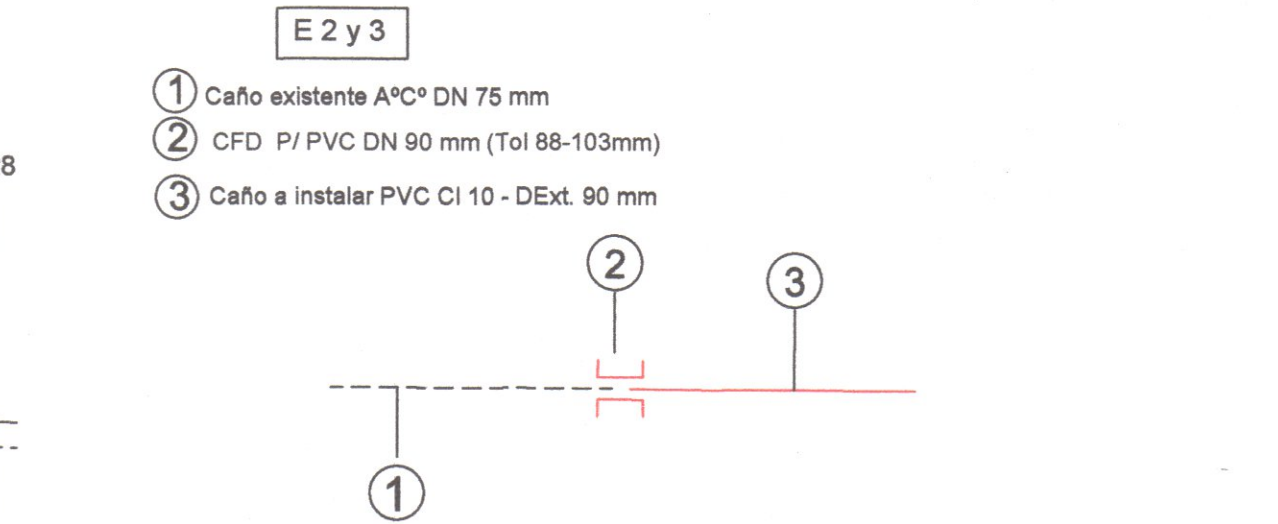


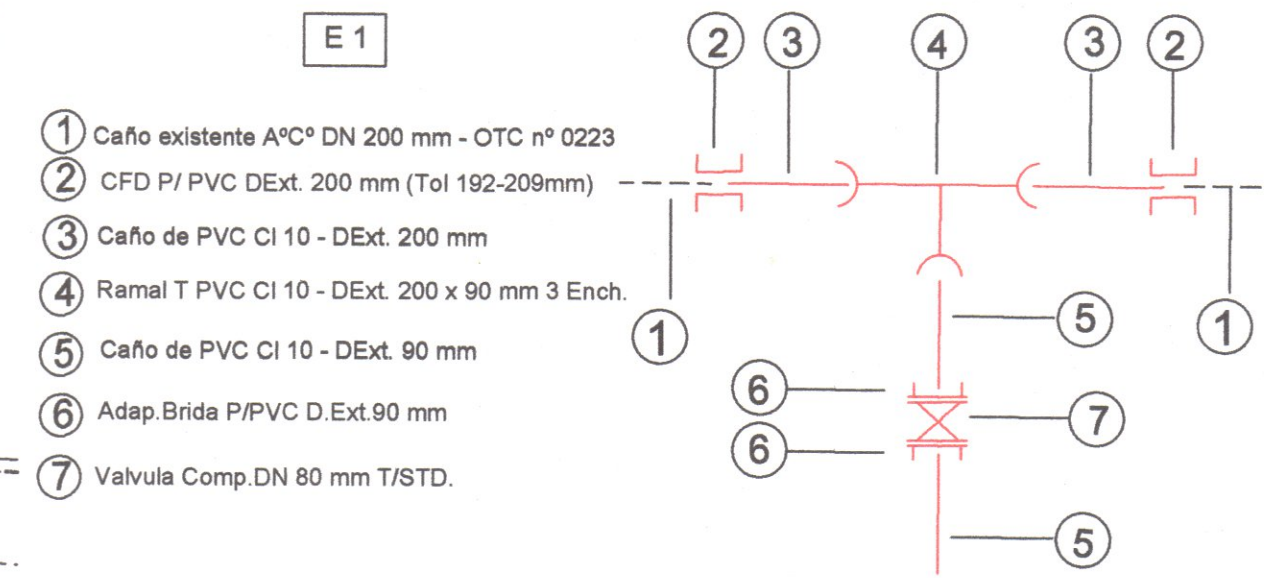

Croquis de Ubicación

REFERENCIAS

CAÑERÍA EXISTENTE	CAÑERÍA A INSTALAR	RAMAL SIMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA		VÁLVULA
LA CAÑERÍA A INSTALAR SERÁ DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA		VÁLVULA DE AIRE
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20		TAPÓN
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS		HIDRANTE
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 07 - Z: 05 - M: 06 al 08		TOMA PARA MOTOBOMBA
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.		CÁMARA DE DESAGÜE
CONEXIONES: S/red nueva PeAD 13 mm CANTIDAD: 175		PUNTO MED. DE PRESIÓN
CONEXIONES: S/red existente PeAD 13 mm CANTIDAD: 8		
CANTIDAD DE VÁLVULAS: #80 : 3 , #65 : 2		
CANTIDAD DE HIDRANTES: 5		
CANTIDAD DE DESAGÜES: 2		
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS:		
CANTIDAD DE LOTES: 175		

CAÑERÍA # 90 mm 475.26 mts.
CAÑERÍA # 75 mm 966.11 mts.
TOTAL 144137 mts.

CON OBSERVACIONES

Proyectista Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba	Empresa Contratista Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba	Comitente/Costeante Ing. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba
Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesión: Ing. - Matrícula: 4355/X Teléfono: 351 429460 - int. 1000 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 98 Piso	Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Cargos: Director de Dirección:	Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Cargos: Director General de Unidad Operativa Agua Potable Dirección General de Unidad Operativa Agua Potable Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 98 Piso
Visado: Nombre: Cargo:	PLANO DE : PROYECTO OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA BR Villa Añilos (Asentamiento Villa Añilos)	
Antecedente: Proceso N° 5.722.071	Fecha: Mayo. 2021	Plano N°: 1

30.06.2021