
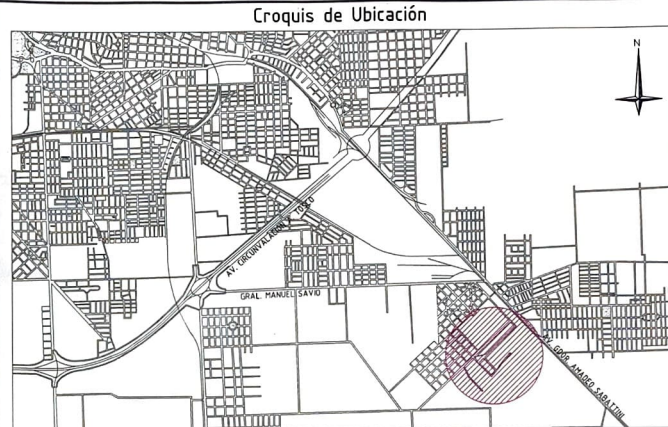
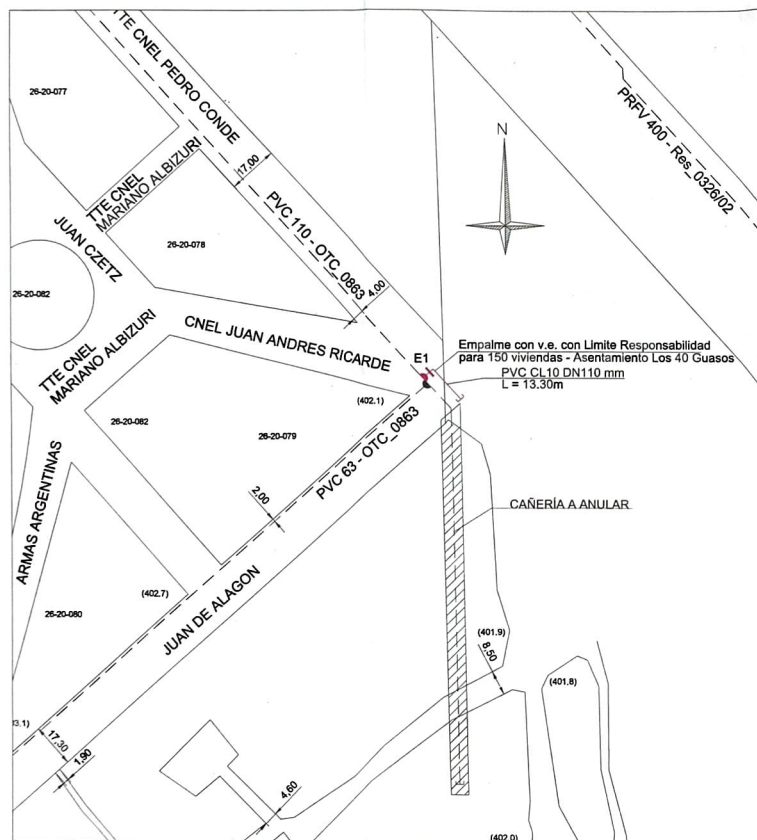


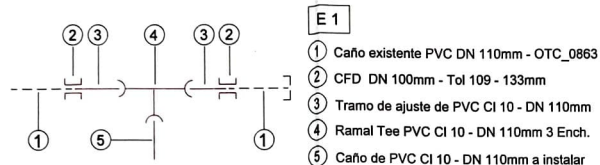

REFERENCIAS

--- CAÑERÍA EXISTENTE
--- CAÑERÍA A INSTALAR
--- CAÑERÍA A ANULAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D - 26 - Z - 22 - M - 001 - P - 001, 002, 006 a 008
LA TAPADA ES DE 100 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.

CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VÁLVULAS: #65 0 #80 0 #100 1 #150 0
CANTIDAD DE HIDRANTES: 0
CANTIDAD DE DESAGÜES: 0
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS: 0
CANTIDAD DE LOTES:

CAÑERÍA # 50 mm mts.
CAÑERÍA # 75 mm mts.
CAÑERÍA # 90 mm mts.
CAÑERÍA # 110 mm 1130 mts.

TOTAL 1130 mts.

RAMAL SIMPLE

VÁLVULA

VÁLVULA DE AIRE

TAPÓN

HIDRANTE

TOHA PARA MOTOBOMBA

CÁMARA DE DESAGÜE

PUNTO MED. DE PRESIÓN

Proyctista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
ING. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipio de Mercedes Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120-89 Piso	ING. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipio de Mercedes Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120-89 Piso	ING. DANIEL HERRERA Director General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipio de Mercedes Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120-89 Piso

Visado: Nombre: Cargo: Antecedente: Proceso Nº 5.722.057	AGUAS FORNOSAS S.A. Ing. MARCELO FERREYRA Supervisor de Obras y Proyectos Estación de Control y Operación	PLANO DE : PROYECTO OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA Bº ESTACION FERREYRA (ASENTAMIENTO LOS 40 GUASOS) OBRA OPCT Decreto 529/94 Fecha: AGOSTO 2021 Plano N°: 1/1
--	---	---