



- E1
- 1 Cañería existente PVC DN 110mm - Res 0810/07
 - 2 Adaptador de brida FD de Amplia Tolerancia DN 100 mm (109 - 133 mm)
 - 3 Reducción Bridada DN 100 x 80
 - 4 Válvula Euro 20 tipo 21 DN. 80mm
 - 5 Adaptador de brida FD p/ PVC - DN. 90mm
 - 6 Cañería de PVC Cl 10 - DN. 90mm a instalar

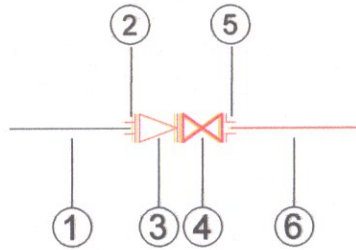


Sujeto a Sondeo en Obra

- E2
- 1 Cañería existente PVC DN 90mm - Res_1528/19
 - 2 Adaptador de brida de FD de amplia tolerancia DN 80 mm - (88/103)
 - 3 TEE bridada de FD 80 x 80 mm
 - 4 Válvula Euro 20 Tipo 21 DN 80 mm
 - 5 Adaptador de brida de FD p/ PVC DN 90 mm
 - 6 Cañería PVC CL 10 DN 90 mm a instalar



Sujeto a Sondeo en Obra


- E3
- 1 Cañería existente PVC DN 110mm - Res_0810/07
 - 2 Adaptador de brida de FD de amplia tolerancia DN 100 mm - (109/133)
 - 3 TEE bridada de FD 100 x 80 mm
 - 4 Válvula Euro 20 Tipo 21 DN 80 mm
 - 5 Adaptador de brida de FD p/ PVC DN 90 mm
 - 6 Cañería PVC CL 10 DN 90 mm a instalar

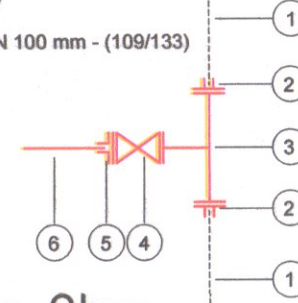

Sujeto a Sondeo en Obra



Croquis de Ubicación

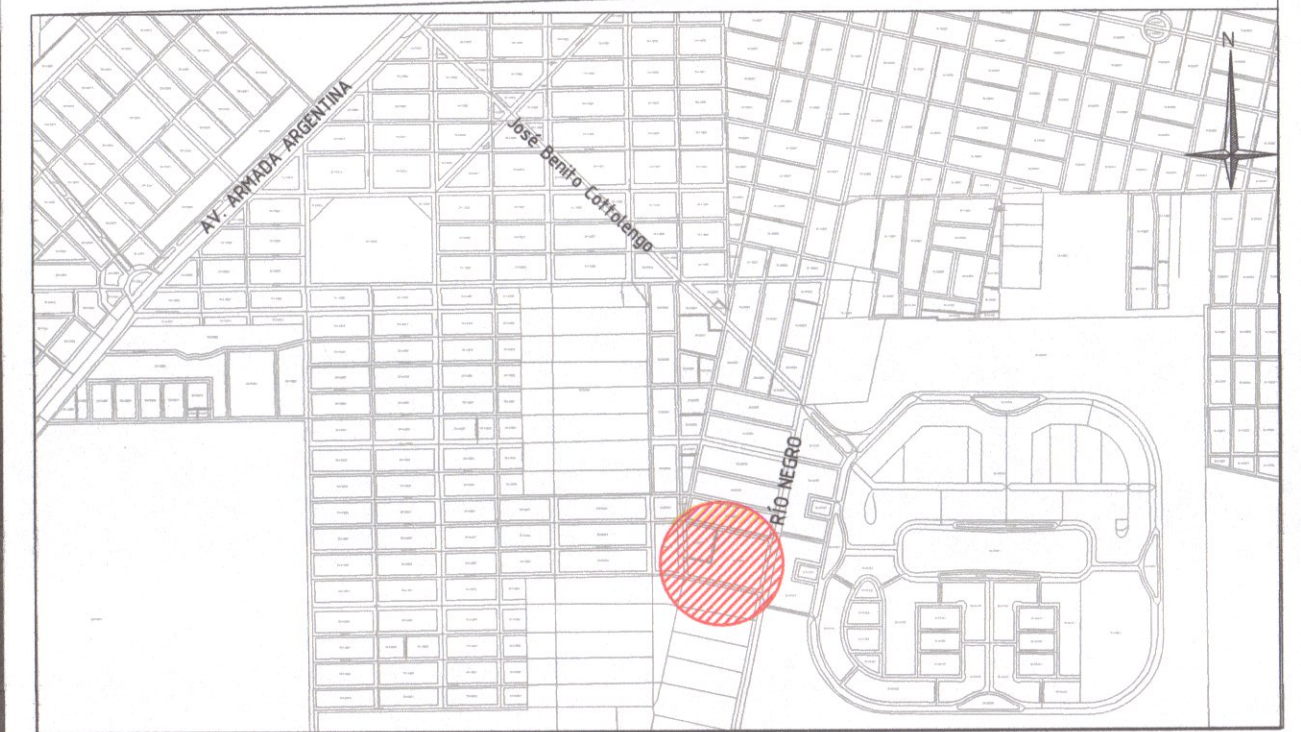

REFERENCIAS

--- CAÑERÍA EXISTENTE
--- CAÑERÍA A INSTALAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 31 - Z: 25 - M: 044 - P: 001
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 31 - Z: 25 - M: 045 - P: 001 y 002
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PeAD 25 mm CANTIDAD: 82
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VALVULAS: #65: 3 #80: 3 #100: 1 #150: 1
CANTIDAD DE HIDRANTES: 2
CANTIDAD DE DESAGÜES: 1
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS: 0
CANTIDAD DE LOTES: 82

CAÑERÍA # 90 mm 933,20 mts.

TOTAL 933,20 mts.

RAMAL SIMPLE

VÁLVULA

VÁLVULA DE AIRE

TAPÓN

HIDRANTE

TOMA PARA MOTOBOMBA

CÁMARA DE DESAGÜE

PUNTO MED. DE PRESIÓN

Proyectista

Ing. DANIEL HERRERA
Dirección General Unidad Ejecutora
Agua Potable
Municipalidad de Córdoba

Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera
Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X
Teléfono: 351 4285600 - Int. 1800
Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 8º Piso

Empresa Contratista

Nombre y Apellido:
En Caracter de:
Dirección:

Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera
Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable
DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351 - 4285600 - Int. 1800
Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 8º Piso

Comitente/Costeante

Ing. DANIEL HERRERA
Dirección General Unidad Ejecutora
Agua Potable
Municipalidad de Córdoba
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE

Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera
Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable
DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351 - 4285600 - Int. 1800
Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120 - 8º Piso

PLANO DE :

PROYECTO

OBRA DE RED DISTRIB. AGUA ASENTAMIENTO TOMA CABILDO II
Bº VILLA EL LIBERTADOR

OBRA OPCT Decreto 529/94

Visado:
Nombre:
Cargo:

Antecedente:
Proceso Nº 5.849.676

Fecha: DICIEMBRE 2022

Plano Nº: 1