


DERIV. C/ LIM. RESP.


- 1 Cañería existente PVC DN 160mm - Res 0715/06
- 2 Adaptador de brida FD de Amplia tolerancia - DN 150 mm (153-175 mm)
- 3 Ramal T Bridado F° D° o A° DN 150 x 65mm
- 4 Valvula EURO 20 DN 65
- 5 Tapa Ciega FD DN 75 mm



Sujeto a Sondeo en Obra

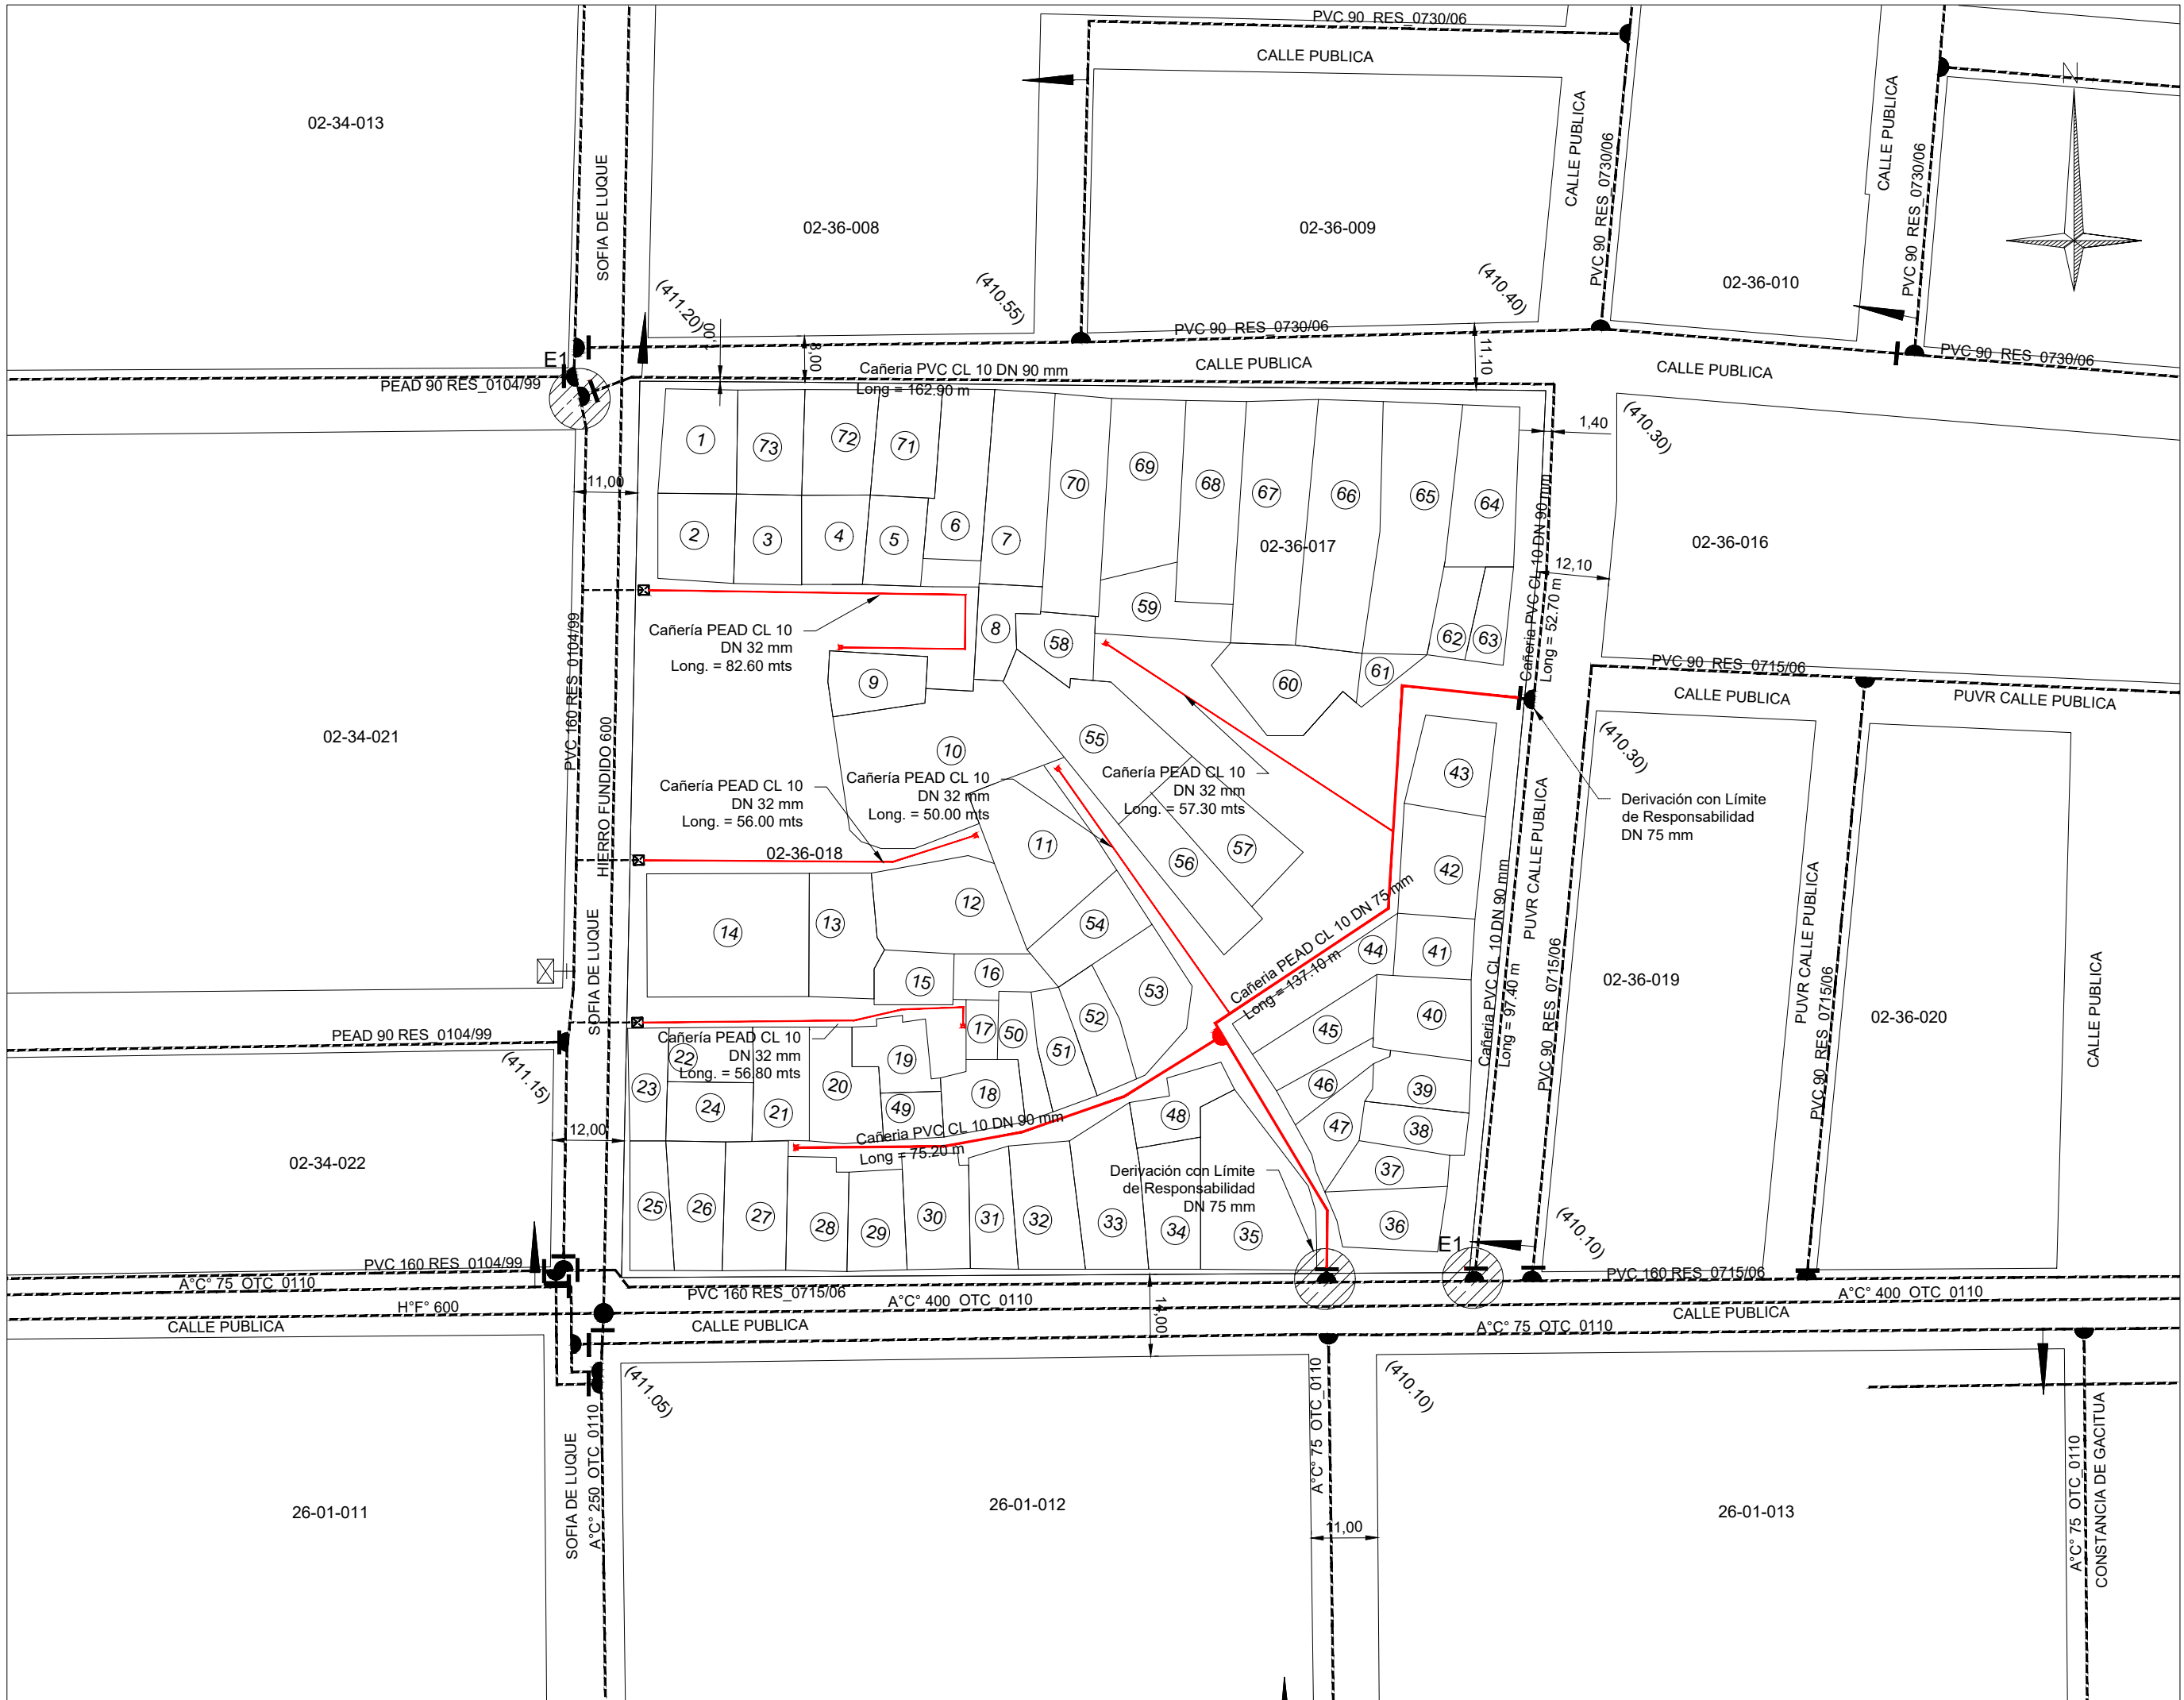

Croquis de Ubicación

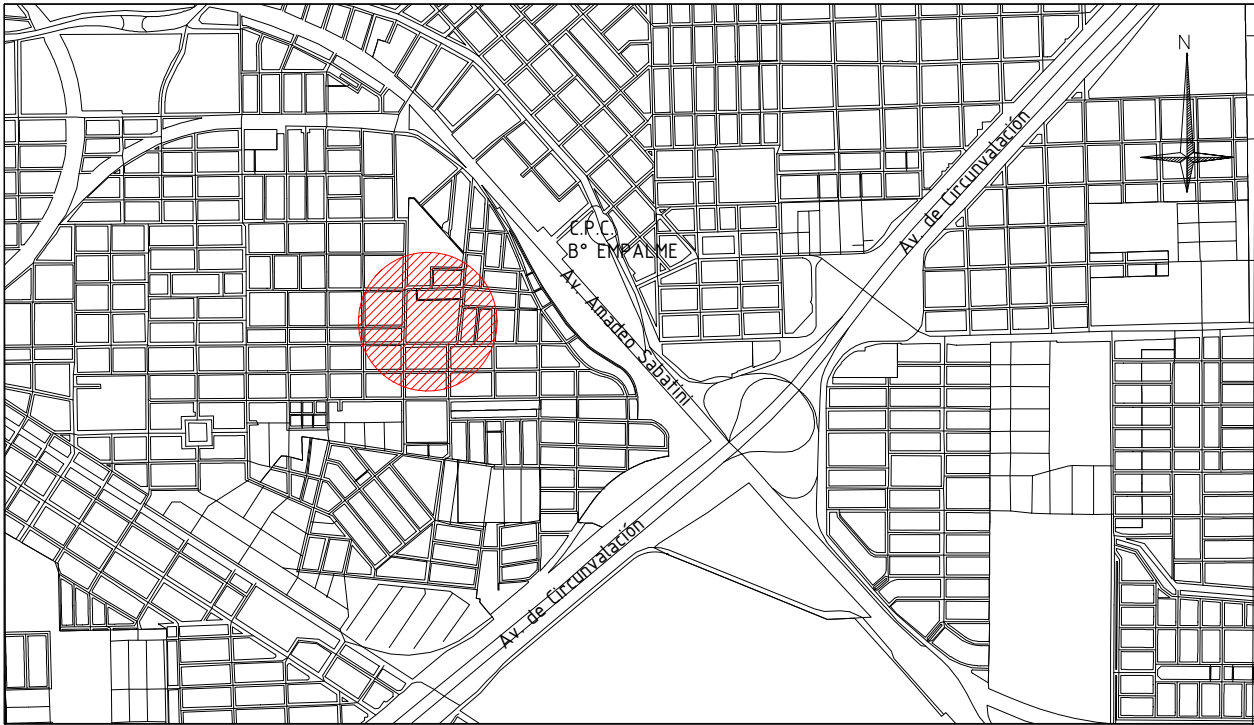

REFERENCIAS

CAÑERÍA EXISTENTE
CAÑERÍA A INSTALAR


RAMAL SIMPLE
VÁLVULA
VÁLVULA DE AIRE
TAPÓN
HIDRANTE
TOMA PARA MOTOBOMBA
CÁMARA DE DESAGÜE
PUNTO MED. DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 02 - Z: 36 - M: 017/018
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PeAD 20 mm CANTIDAD: 32
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VÁLVULAS: #65: 0 #80: 0
CANTIDAD DE HIDRANTES: 0
CANTIDAD DE DESAGÜES: 0
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS: 0
CANTIDAD DE LOTES: 73


CAÑERÍA PEAD # 32 mm 302,70 mts.
CAÑERÍA PEAD # 75 mm 210,30 mts.
TOTAL 513,00 mts.

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351 4285600 - Int.: 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Caracter de: Dirección: Teléfono:	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA SECRETARIA DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA AGUA POTABLE Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351 -4285600 - Int. 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso
PLANO DE : PROYECTO OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA ASENTAMIENTO EL PARAÍSO I Bº TALLERES SUR RITE		
Visado: Nombre: Cargo:	Antecedente: Proceso Nº 5.950.458	Fecha: JULIO 2023 Plano Nº: 1


- E1
- 1 Cañería existente PVC DN 110mm Res_1234/13
 - 2 Conexión de amplia tolerancia de FD DN 100 mm - (109/133)
 - 3 Tramo de Ajuste PVC DN 110mm
 - 4 Adaptador de Brida de FD para PVC DN 110 mm
 - 5 Válvula Euro 20 Tipo 21 DN 100 mm
 - 6 Cañería PVC CL 10 DN 110 mm a instalar

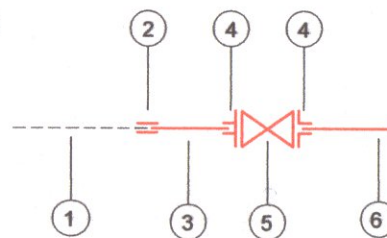

Sujeto a Sondeo en Obra

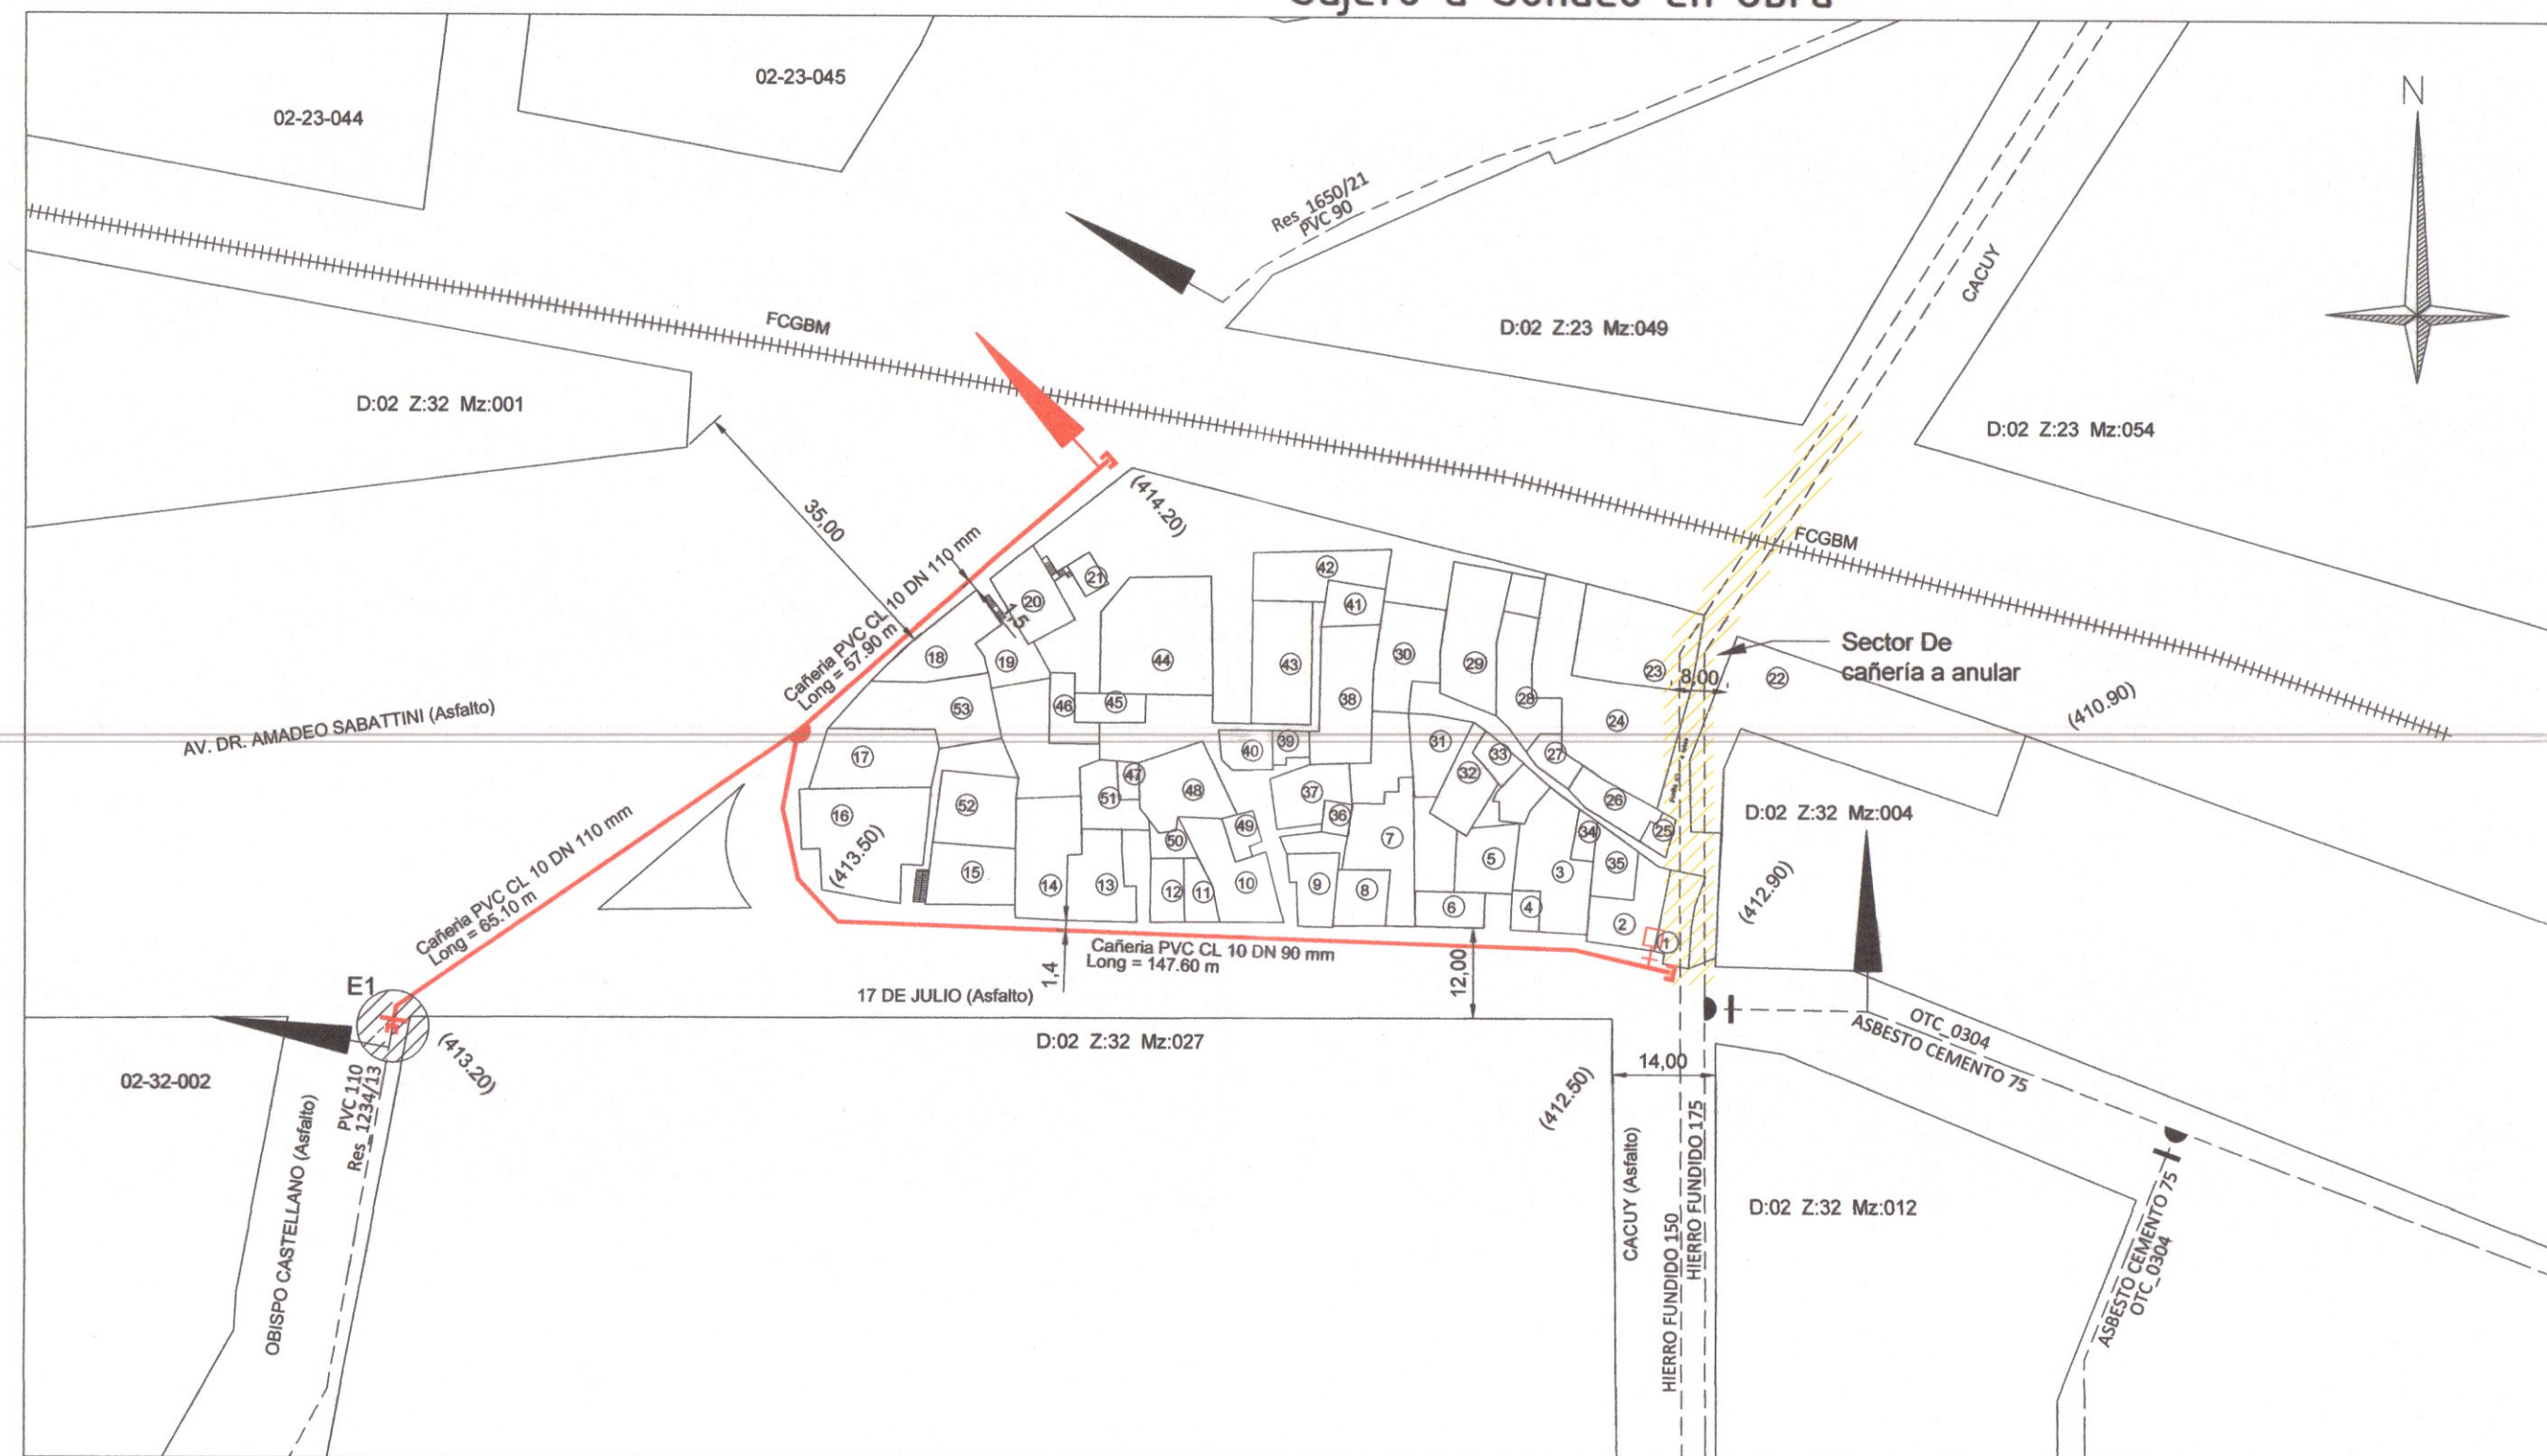

Croquis de Ubicación

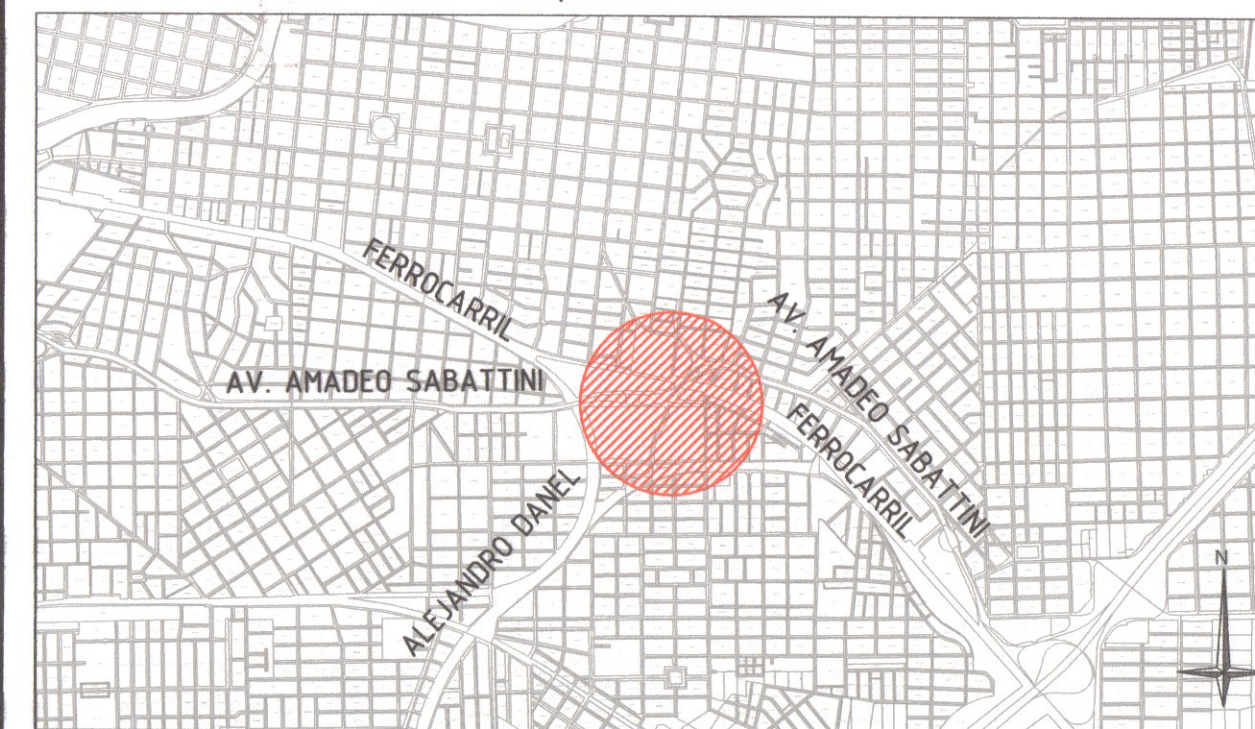

REFERENCIAS

- CAÑERÍA EXISTENTE
- CAÑERÍA A INSTALAR
- CAÑERÍA A ANULAR

- RAMAL SIMPLE
- VÁLVULA
- VÁLVULA DE AIRE
- TAPÓN
- HIDRANTE
- TOMA PARA MOTOBOMBA
- CÁMARA DE DESAGÜE
- PUNTO MED. DE PRESIÓN


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAÑERÍA PROYECTADA
LA CAÑERÍA INSTALADA ES DE PVC CL 10 CON JUNTA ELÁSTICA
LAS VÁLVULAS SON TIPO EURO 20
LOS ACCESORIOS SON DE PVC CL 10 INYECTADOS
NOMENCLATURA CATASTRAL: D: 02 - Z: 32 - M: 003 - P: 001
LA TAPADA ES DE 1.00 m EN CALZADA Y DE 0.80 m EN VEREDA.
CONEXIONES PeAD 25 mm CANTIDAD: 26
CONEXIONES PeAD 32 mm CANTIDAD: 3
CANTIDAD DE MEDIDORES: 0
CANTIDAD DE VALVULAS: #65: #80: #100: 1 #150:
CANTIDAD DE HIDRANTES: 1
CANTIDAD DE DESAGÜES: 1
CANTIDAD DE MOTOBOMBAS:
CANTIDAD DE LOTES: 53

CAÑERÍA # 90 mm 147,60 mts.
CAÑERÍA # 110 mm 123,00 mts.
TOTAL 270,60 mts.

NOTA:
La correcta prestación de servicio queda sujeta a la finalización y posterior habilitación de las obras 602 y 9073

Proyectista	Empresa Contratista	Comitente/Costeante
Ing. DANIEL HERRERA Dirección General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba	Ing. DANIEL HERRERA Dirección General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba	Ing. DANIEL HERRERA Dirección General Unidad Ejecutora Agua Potable Municipalidad de Córdoba
Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Profesional: Ing. - Matrícula: 4525/X Teléfono: 351 4285600 - Int- 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso	Nombre y Apellido: En Caracter de: Dirección:	Nombre y Apellido: Justo Daniel Herrera Director Gral. Unidad Ejecutora Agua Potable DNI Nº: 16.013.902 Teléfono: 351-4285600 - Int. 1800 Dirección: Av. Marcelo T. de Alvear 120- 8º Piso

Visado: Nombre: Cargo:	PLANO DE : PROYECTO OBRA DE RED DISTRIBUIDORA AGUA ASENTAMIENTO VILLA LAS INESITAS Bº FERROVIARIO MITRE OBRA OPCT Decreto 529/94
Antecedente: Proceso Nº 5.849.714	Fecha: MAYO 2023 Plano Nº: 1

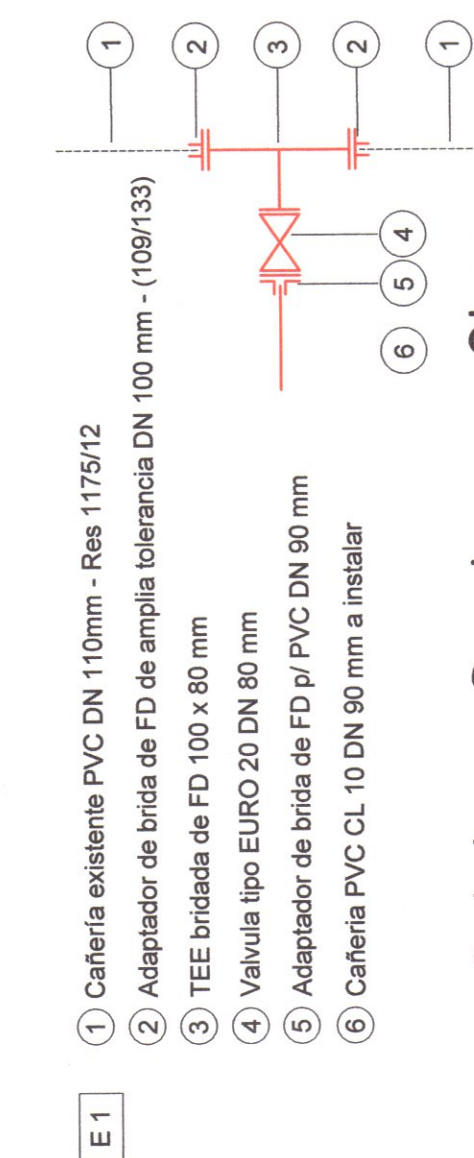

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

